


VISTE DA SOTTO - LATO ATTACCHI
VIEW FROM BELOW - CONNECTIONS SIDE

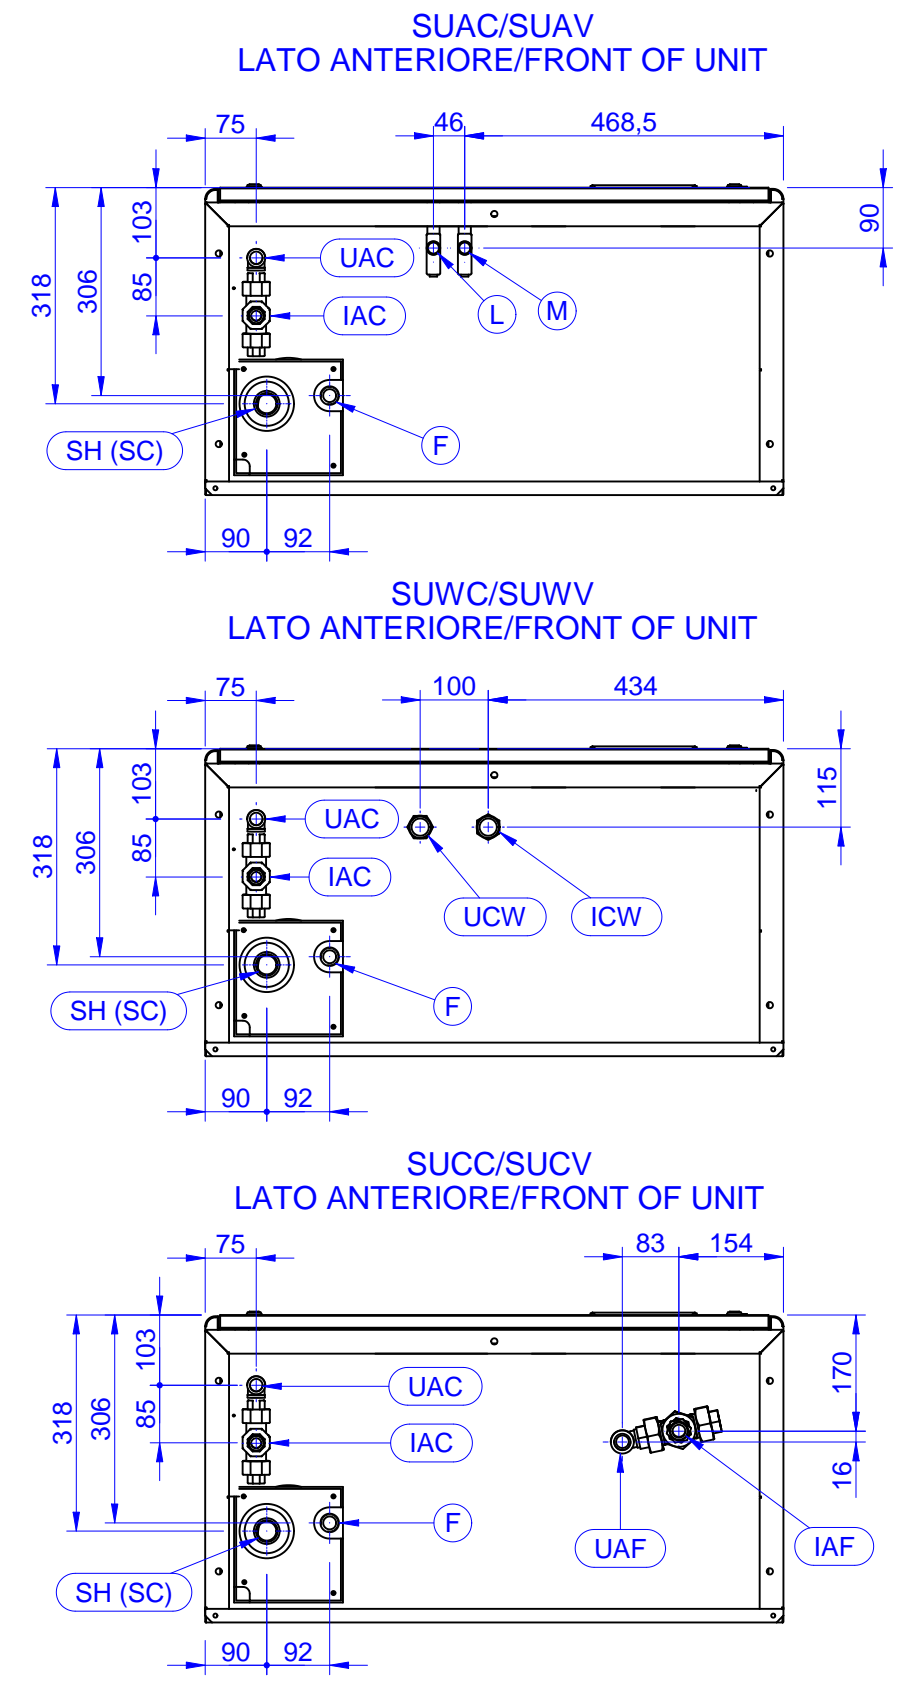

| | | | | | |
|--|--|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|
| A | Aggiornato flusso aria Updated air flow | S. Cazzolla | 13/05/2010 | - | - |
| Rev. | Descrizione-Description | Dis.-Draftsman | Data-Date | Visto-Checked | N°com. |
| UNIFLAIR Denominazione-Denomination SCHEMA DI INSTALLAZIONE OVERALL DIMENSIONS | | Serie-Series | | SUA. - SUW. / SUC. | |
| | | Modello-Model | | 0331-0351 / 0250.0400 | |
| Scala-Scale | | Foglio-Sheet N. | Dis.-Draftsman | Data-Date | Disegno-Drawing |
| - | | 1/2 | S. Cazzolla | 26/04/2010 | 06D10047 |
| | | | | | Rev. A |

| | Italiano | Inglese | Tedesco | Francese | Spagnolo | Attacchi Connections Wasseranschlüsse Conexiones Conexiones |
|-----|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|
| F | ALIMENTAZIONE UMIDIFICATORE | HUMIDIFIER FEEL | WASSERVERSORGUNG | ALIMENTACION DEL HUMECTATOR | ALIMENTACION HUMIDIFICADOR | Ø 6 |
| IAC | INGRESSO ACQUA CALDA | HOT WATER INLET | WARMWASSEREINGANG | ENTREE EAU CHAUDE | ENTRADA DE AGUA CALIENTE | UNI ISO 228/1-G1/2 |
| IAF | INGRESSO ACQUA FREDDA | CHILL WATER INLET | KAELTWASSEREINTRITT | ENTREE EAU FROIDE | ENTRADA DE AGUA FRIA | UNI ISO 228/1-G3/4 |
| ICW | INGRESSO ACQUA | WATER INLET | WASSEREINGANG | ENTREE EAU | ENTRADA DE AGUA | UNI ISO 228/1-G1 A |
| L | LINEA LIQUIDO | LIQUID LINE | | LIQUIDE DE LIGNE | Línea de líquido | ODS 16 |
| M | LINEA MANDATA | DISCHARGE LINE | | LIGNE D'ALIMENTATION | SUMINISTRO DE LÍNEA | ODS 16 |
| PRA | POST-RISC ACQUA CALDA | REHEAT WATER COIL | HEISSWASSERNACHHEIZUNGSREGISTER | POST CHAUFFAGE EAU CHAUDE | POST-CALENDAMENTO POR AGUA CALIENTE | / |
| SC | SCARICO CONDENZA | CONDENSATE DRAIN | KONDENSATWASSERENTLEERUNG | CONDENSATO DREN | PURGADOR DE CONDENSADOS | Ø 32 |
| SH | SCARICO UMIDIFICATORE | HUMIDIFIER DRAIN | BEFEUCHTERENTFUHLUNG | DREN DE HUMECTATOR | HUMIDIFICADOR DRENAJE | Ø 32 |
| UAC | USCITA ACQUA CALDA | HOT WATER OUTLET | WARMWASSEREAUSGANG | SORTIE EAU CHAUDE | SALIDA DE AGUA CALIENTE | UNI ISO 228/1-G1/2 |
| UAF | USCITA ACQUA FREDDA | CHILL WATER OUTLET | KALTWASSERANSCHLUSS | SORTIE EAU FROIDE | SALIDA DE AGUA FRIA | UNI ISO 228/1-G3/4 |
| UCW | USCITA ACQUA | WATER OUTLET | WASSEREAUSGANG | SORTIE EAU | SALIDA DE AGUA | UNI ISO 228/1-G1 A |

| | PESO (Versione completa) WEIGHT (Full Version) GEWICHT (Vollversion) POIDS (version complète) PESO (Versión Completa) |
|----------------|---|
| SUAC 0331-0351 | 160 kg |
| SUAV 0331-0351 | 160 kg |
| SUWC 0331-0351 | 165 kg |
| SUWV 0331-0351 | 165 kg |
| SUCC 0250-0300 | 125 kg |
| SUCC 0400 | 150 kg |
| SUCV 0250-0300 | 135 kg |
| SUCV 0400 | 145 kg |

| | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|--|-----------------------------|
| A | Aggiornato flusso aria Updated air flow | S. Cazzolla | 13/05/2010 | - | - |
| Rev. | Descrizione-Description | Dis.-Draftsman | Data-Date | Visto-Checked | N°com. |
|  | | Denominazione-Denomination SCHEMA DI INSTALLAZIONE OVERALL DIMENSIONS | | Serie-Series SUA. - SUW. / SUC. Modello-Model 0331-0351 / 0250.0400 | |
|  | Scala-Scale - | Foglio-Sheet N. 2/2 | Dis.-Draftsman S. Cazzolla | Data-Date 26/04/2010 | Disegno-Drawing 06D10047 |
| | | | | | Rev. A |