
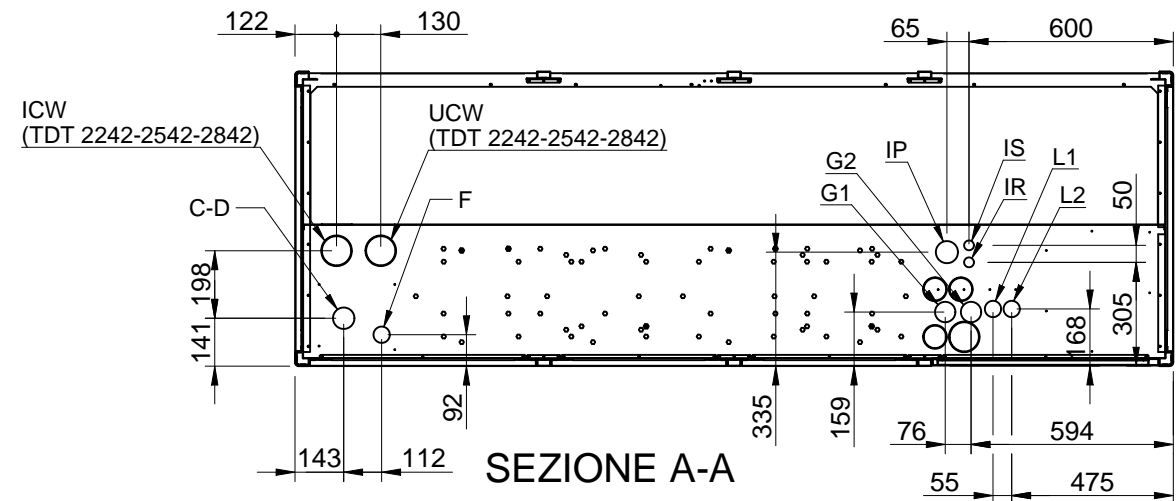


	I	GB	D	F	E	
ICW ISO228/1-G2	INGRESSO ACQUA REFRIGERATA	CHILLER WATER INLET	KALTWASSEREINGANG	ENTREE EAU GLACEE	ENTRADA AGUA ENFRIADA	
UCW ISO228/1-G2	USCITA ACQUA REFRIGERATA	CHILLER WATER OUTLET	KALTWASSERRAUSGANG	SORTIE EAU GLACEE	SALIDA AGUA ENFRIADA	
IHW	INGRESSO ACQUA CALDA	HOT WATER INLET	WARMWASSEREINGANG	ENTREE EAU CHAUDE	ENTRADA AGUA CALIENTE	
UHW	USCITA ACQUA CALDA	HOT WATER OUTLET	WARMWASSERRAUSGANG	SORTIE EAU CHAUDE	SALIDA AGUA CALIENTE	
IP	INGRESSO CAVO DI ALIMENTAZIONE	POWER SUPPLY CABLE INLET	SPEISEKABELINGANG	ENTREE CABLAGE D'ALIMENTATION	ENTREE CABLAGE ALIMENTATION	
IS	INGRESSO USCITA SEGNALI	SIGNALS INLET / OUTLET	EINGANG / AUSGANG SIGNALE	ENTREE / SORTIE SIGNALES	ENTRADA / SALIDA SINIALIZACIONES	
IR	INGRESSO RETE	NETWORK INLET	NETWORKEINGANG	ENTREE RESEAU	ENTRADA RED	
F Ø 6	INGRESSO ACQUA UMIDIFICATORE	HUMIDIFIER WATER INLET	WASSEREINGANG BEFEUCHTER	ENTREE EAU HUMIDIFICATEUR	ENTRADA AGUA HUMECTADOR	
C-D Ø 32	SCARICO ACQUA UMIDIFICATORE E/O CONDENSA	HUMIDIFER / CONDENSATE DRAIN CONNECTION	KONDENSAT - BZB. BEFEUCHTERAB-FLUSS	DECHARGE EAU HUMIDIFICATEUR ET/OU CONDENSEUR	DESCARGA AGUA HUMECTADOR Y/O CONDENSADOR	
AR Ø 100	INGRESSO ARIA DI RINNOVO	FRESH AIR INLET	FRISHLUFTEINGANG	ENTREE AIR NEUF	ENTRADA AIRE DE RENOVO	
G1 - G2	LINEA GAS (USCITA)	REFRIGERANT GAS CONNECTION	HEIGASANSCHLUS	LIGNE GAS (SORTIE)	LINEA GAS (SALIDA)	
L1 - L2	LINEA LIQUIDO (INGRESSO)	REFRIGERANT LIQUID CONNECTION	FLUSSIGKEIT - SANSCHLUS	LIGNE LIQUIDE (ENTREE)	LINEA LIQUIDO (ENTRADA)	
Modelli Model	TDA 2222	TDA-T 2242	TDA 2522	TDA-T 2542	TDA-T 2842	TDA 3342
G1 - G2 R407C-R22	1"1/4 - 12UNF ODS 22	1"1/4 - 12UNF ODS 22	1"1/4 - 12UNF ODS 22	1"1/4 - 12UNF ODS 22	1"3/4 - 12UNF ODS 28	1"3/4 - 12UNF ODS 28
L1 - L2 R407C	1" - 12UNF ODS 16	1" - 12UNF ODS 16	1" - 12UNF ODS 16	1" - 12UNF ODS 16	1" - 12UNF ODS 16	1" - 12UNF ODS 16
G1 - G2 R410A	ODM 22	ODM 22	ODM 22	ODM 22	TDA = ODM 22 TDT = ODM 28	3342A = ODM 28 3342C = ODM 22
L1 - L2 R410A	ODM 16	ODM 16	ODM 16	ODM 16	ODM 16	ODM 16
Peso Weight (Kg)	910	910	918	930	1040	1098

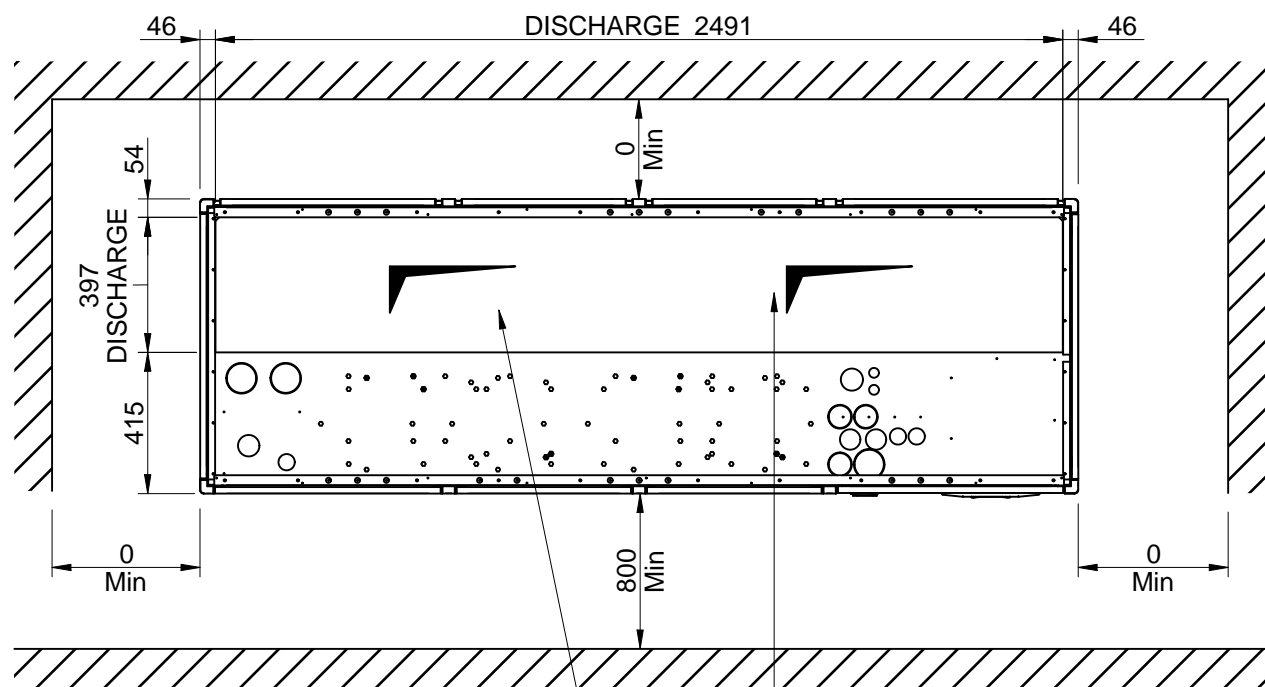

USCITA ARIA REFRIGERATA  
TREADED AIR DISCHARGE  
ZULUFTAUSGANG  
SORTIE AIR GLACEE  
SALIDA AIRE ENFRIDA

E	Variato ØG1 - ØG2 Changes ØG1 - ØG2	M.Chiodetto	08/03/10	-	-
Rev.	Descrizione-Description	Dis.-Draftsman	Data-Date	Visto-Checked	N°com.
Materiale: - Material: -		Trattamento: - Treatment: -		Cod.progetto-Projetc code	
UNIFLAIR®				Serie-Series TDA - TDT	
DISEGNO DI INSTALLAZIONE INSTALLATION DRAWING				Modello-Model 2222...3342	
Scala-Scale	Quote senza indicazione di tolleranza Grado di precisione medio UNI EN 22768-1(1996) Dimensions without indication of tolerance Precision medium level UNI EN 22768-1(1996)	Dis.-Draftsman V.Tramontan	Foglio-Sheet N. 1/1	Disegno-Drawing DIC1910X2A	
		Visto-Checked by	Data-Date 02/04/2007	Rev. E	